



# Architektur-Kamin Tunnel 53/121

Ver. 4.0 »easy-lift«



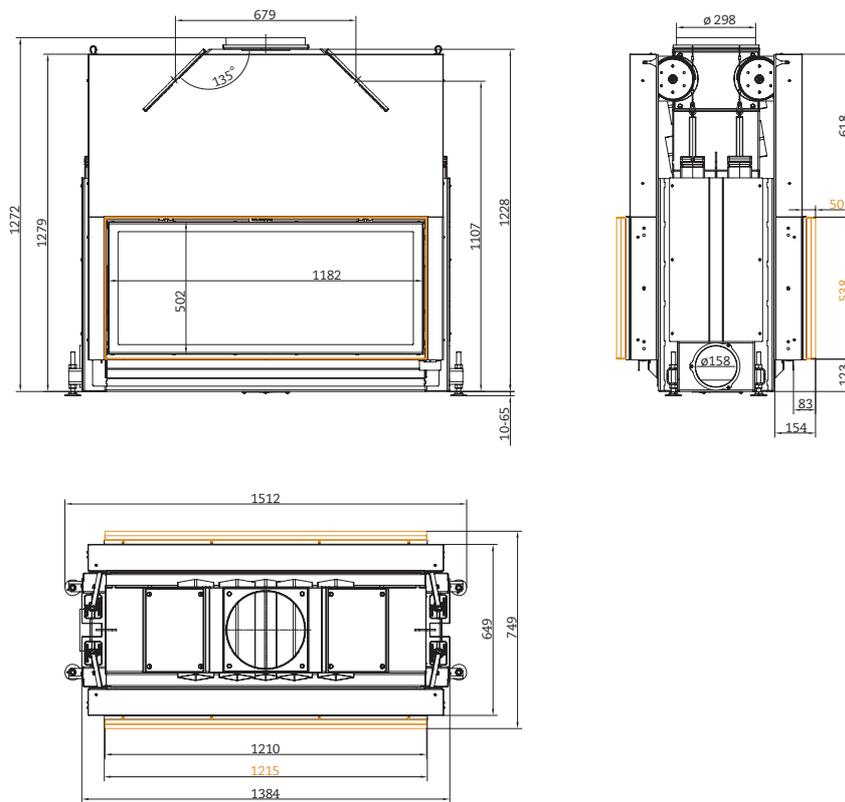


... Schiebetür / Schiebetür mit Anbaurahmen

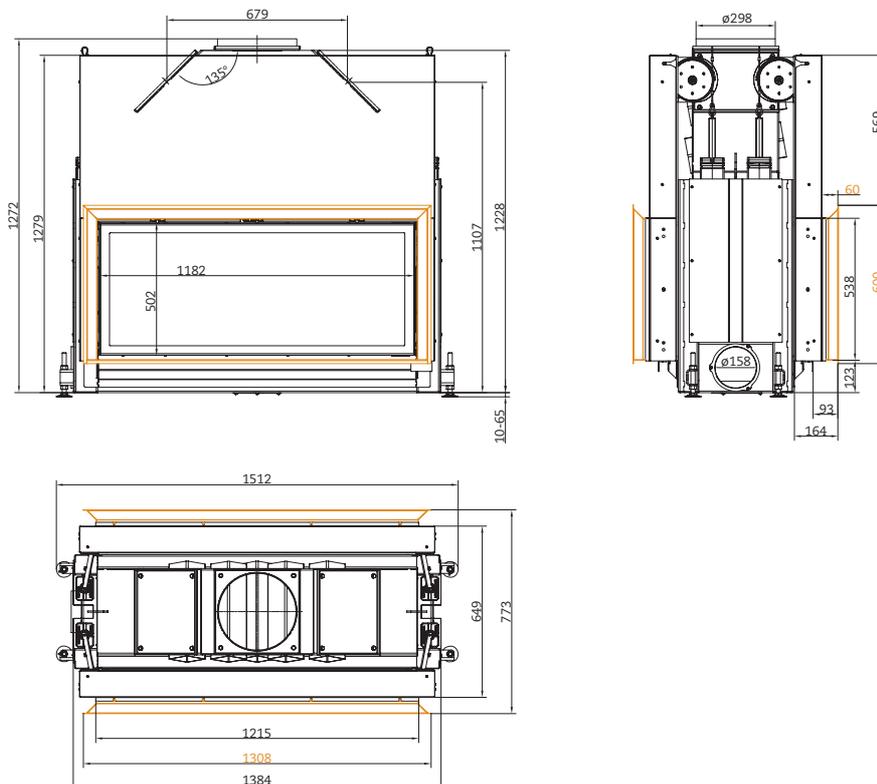


... Schiebetür / Schiebetür mit Blendrahmen

Geräte-Anbaukante: 543 x 1215 mm | Blendrahmen oder Anbaurahmen orange markiert, montiert an Anbaukante. Kipptür kann nur zu Reinigungszwecken aufgeklappt werden. Abgasstutzen »senkrecht« oder unter 45° seitlich

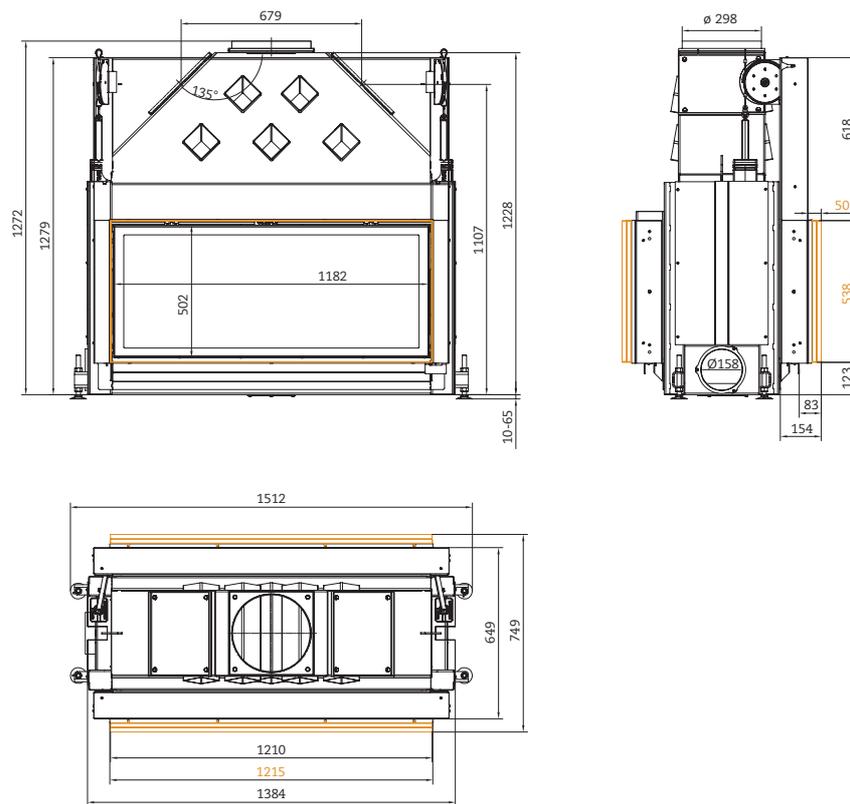

... Schiebetür / Kipptür mit Anbaurahmen

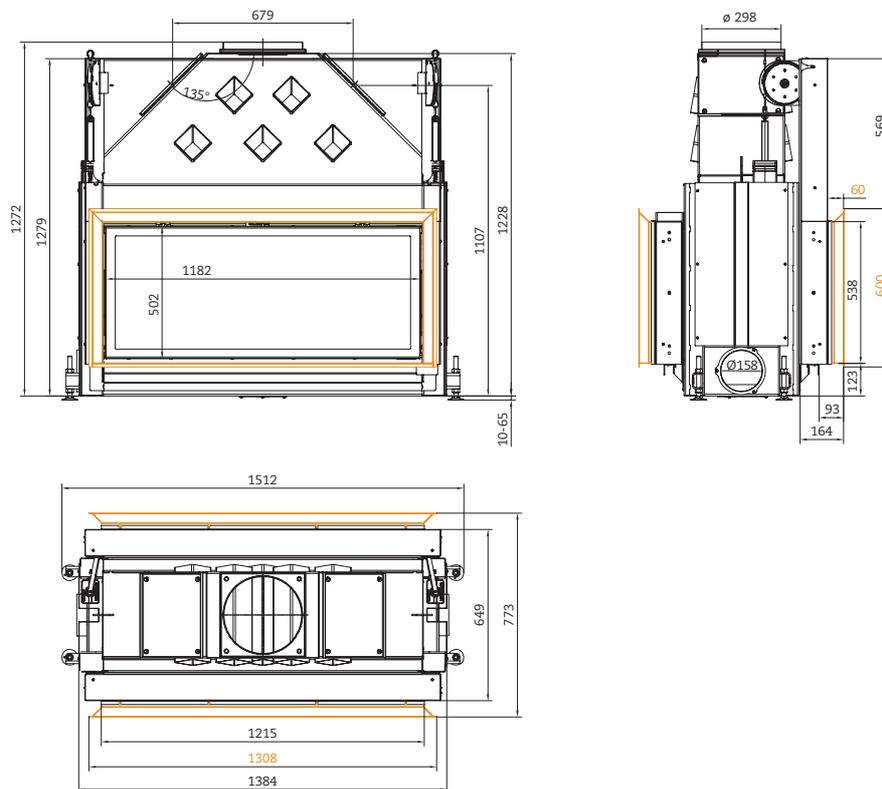

... Schiebetür / Kipptür mit Blendrahmen

## Architektur-Kamin Tunnel 53/121

geprüft nach		EN 13229 W	EN 13229 W
Werte bei Betriebsweise		geschlossen	offen <sup>1)</sup>
<b>Daten für Schornstein und Zugberechnung</b>		Nennleistung	
Nennheizleistung	kW	14,5	---
Feuerungsleistung (Wärmebelastung)	kW	18	18
Abgasmassenstrom	g/s	18	90
Abgastemperatur	°C	230	105
notwendiger Förderdruck	Pa	13	6
Brennstoffumsatz	kg/h	4,4	4,4
<b>Gerätedaten</b>			
Heizfläche Kamineinsatz	m <sup>2</sup>	2,65	2,65
Heizfläche Heizgasrohr	m <sup>2</sup>	0,5	0,5
Feuerraumöffnung	m <sup>2</sup>	0,5	0,5
zulässige Brennstoffmengen	kg	3,0 - 4,5	3,0 - 4,5
<b>erforderliche Luftmengen und Querschnitte</b>			
Verbrennungsluftbedarf	m <sup>3</sup> /h	45	220
Außenluftanschluss	mm	ø 160	---
Zuluftquerschnitt	cm <sup>2</sup>	≥ 900	---
Warmluftquerschnitt	cm <sup>2</sup>	≥ 900	---
<b>erforderliche Abstände im Bereich des Heizkamins</b>			
Konvektionsraum (Abstand Heizeinsatz zu Wärmedämmung)	cm	≥ 8	≥ 8
Warmluftaustritt (Abstand zur Wohnraumdecke)	cm	≥ 50	≥ 50
Abstand zu Einbaumöbeln seitlich	cm	≥ 30	≥ 30
Abstand Einbaumöbel zur Verkleidung (belüftet)	cm	≥ 5	≥ 5
<b>erforderliche Abstände im Strahlungsbereich der Scheibe</b>			
brennbare Teile	cm	≥ 80	≥ 80
brennbare Teile hinter Strahlungsschutz	cm	≥ 40	≥ 40
Größe des nicht brennbaren Fußbodenbelages nach vorne	cm	≥ 50	≥ 50
Größe des nicht brennbaren Fußbodenbelages zur Seite	cm	≥ 30	≥ 30
<b>erforderliche Mindestdämmstärken</b>			
zur Anbauwand	cm	16	16
zum Boden	cm	4	4
zur Decke	cm	25	25
Vormauerung bei zu schützender Wand	cm	10	10
<b>Zulassungen</b>		<b>CE</b>	
Deutschland		BlmSchV (1. Stufe)	
Österreich		15a	
Werte sind nach EN 13229 ermittelt mit		Stahlhaube	Stahlhaube
		+Drosselklappe	

Bedingt durch die Feuerraumbreite können die Rauchgase nur über einen breit geführten Rauchgassammler abströmen. Ein variables Haubensystem ist bei den Architektur-Kaminen nicht möglich!

1) Um bei offener Betriebsweise das Austreten von Heizgasen durch Querströmeffekte im Raum zu verhindern, ist eine Sichtscheibenseite immer selbst schließend oder als Kipptür ausgeführt.